

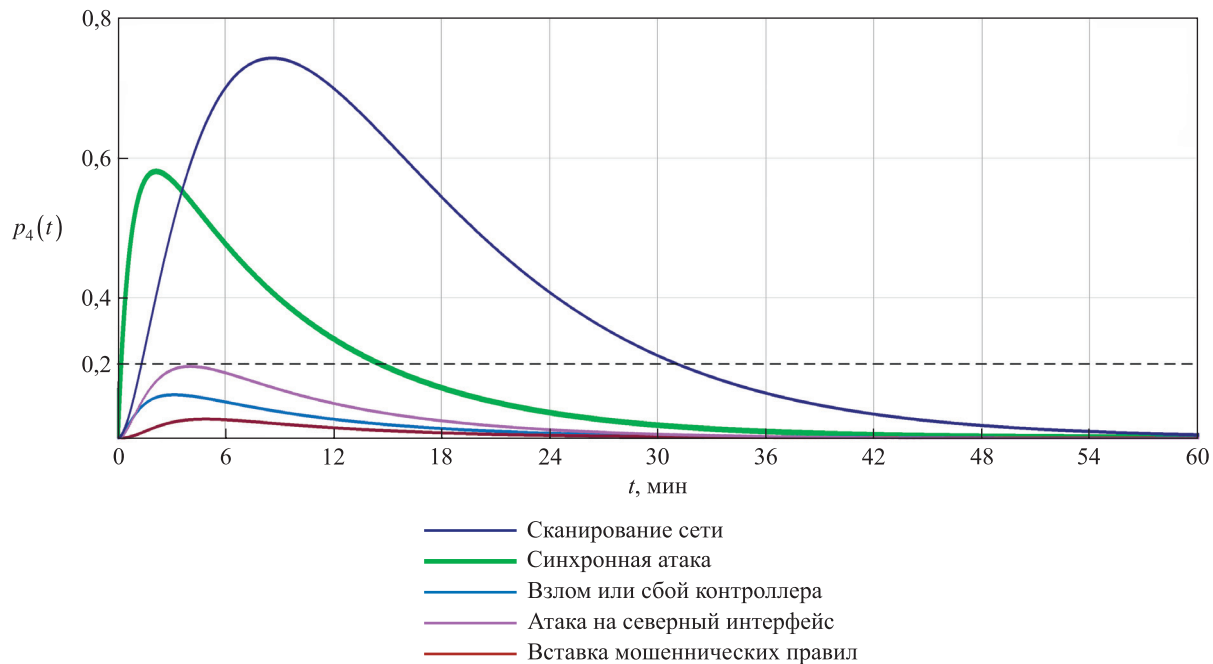


Рис. 3. Зависимость вероятности устойчивой работы SDN от времени реализации КА для структуры 1

Fig. 3. SDN resilience assessment results for structure 1