

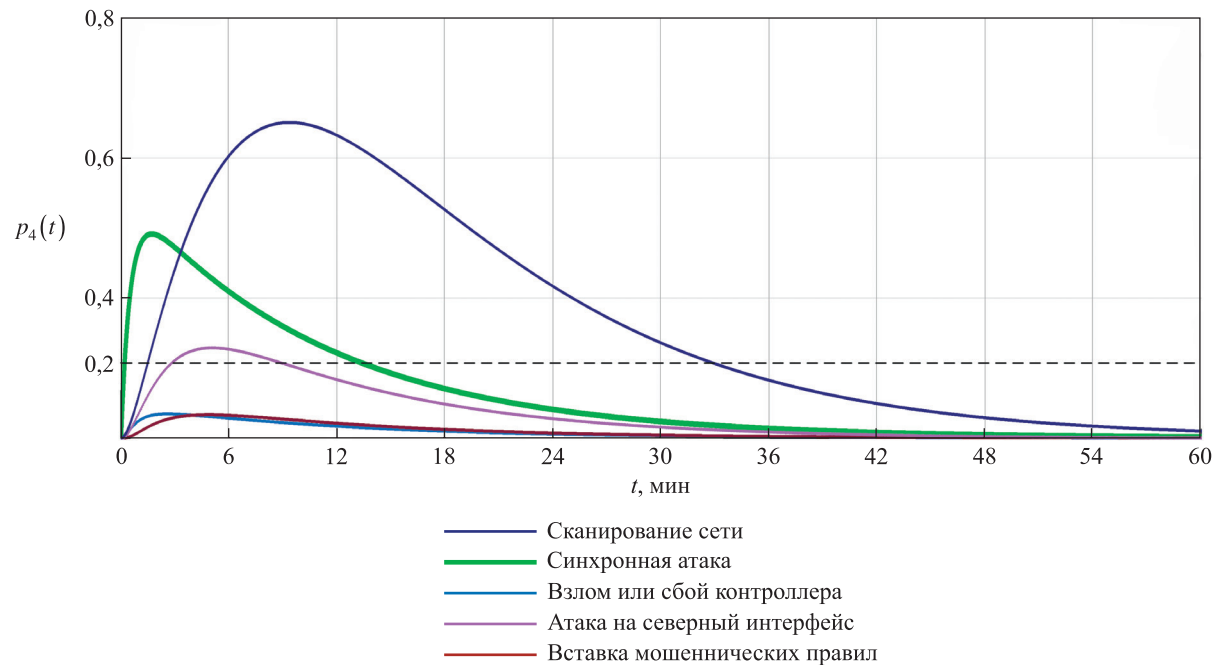


Рис. 4. Зависимость вероятности устойчивой работы SDN от времени реализации КА для структуры 2

Fig. 4. SDN resilience assessment results for structure 2