

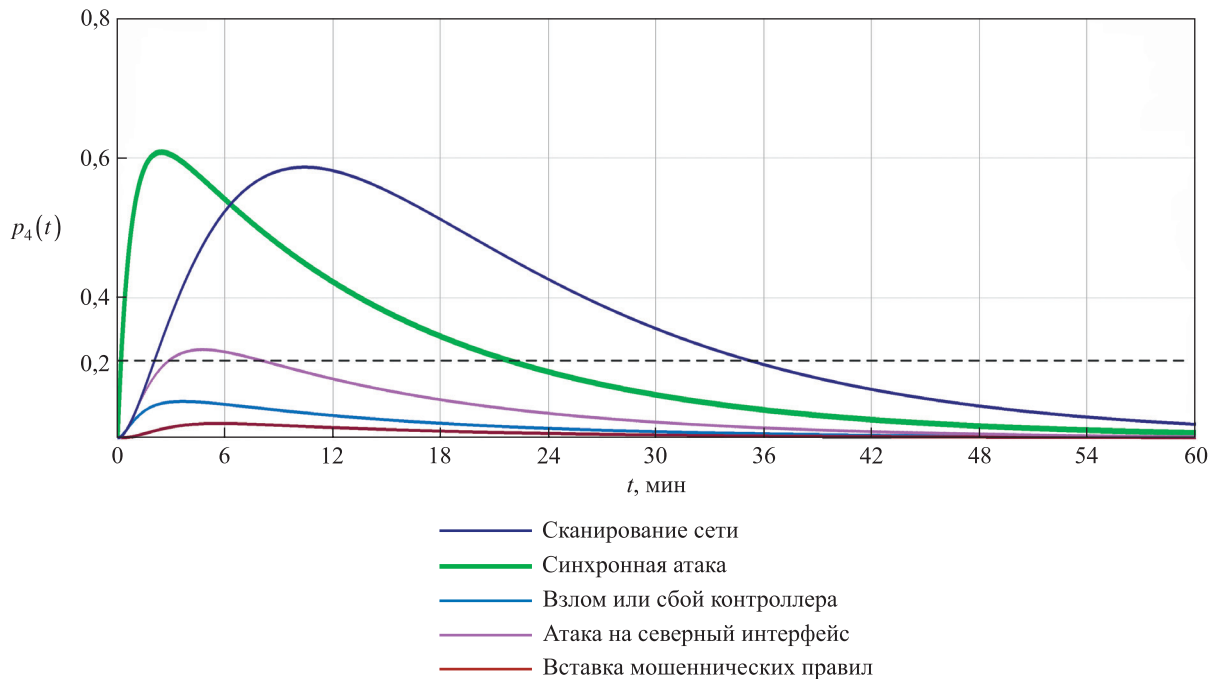


Рис. 5. Зависимость вероятности устойчивой работы SDN от времени реализации КА для структуры 3

Fig. 5. SDN resilience assessment results for structure 3